


Экспликация помещений жилой части дома на 22 этаже

	Типы квартир на этаже									
	(22)1к(а)	(22)1к(б)	(22)1к(в)	(22)1к(г)	(22)2к(а)	(22)2к(б)	(22)2к(в)	(22)2к(г)	(22)2к(д)	(22)3к(а)
жилая площадь кв. (к. п.)	21,71	18,32	16,49				41,26	35,45	62,29	
общая площадь кв. (о. п.)	47,96	43,87	42,59				77,19	67,47	102,27	
общая площадь кв. с лоджией (Козф. = 1) (о. п. л.)	52,11	51,49	52,56				81,36	72,32	110,52	
Всего О.П.(м2)на этаже по типу квартир	ж. п. 56,52						76,71		62,29	
	о. п. 134,50						144,66		102,27	
	о. п. п. 156,24						153,68		110,52	
Итого О.П.(м2)на этаже										195,52
										381,43
										420,44
Площадь помещений общественного пользования										80,80
(в т.ч. лоджия незадымляемой лестничной клетки, м²)										(17,66)

№ по плану	Наименование	Площадь м2	Примечание
Помещения общественного пользования			
1	Бывквартирный коридор	3,35	
2	Лифтовый холл	24,14	
3	Тамбур	3,68	
4	Помещение мусоропровода	4,06	
5	Лоджия незадымляемой л/к	4,95	
6	Тамбур незадымляемой л/к	2,51	
7	Холодный чердак	11,24	
Технические помещения			
7	Холодный чердак	11,24	

(\*) Дверные блоки (011,012) изготовить и установить с учетом п. 2.8. ГОСТ 24698-81 с армированным стеклом

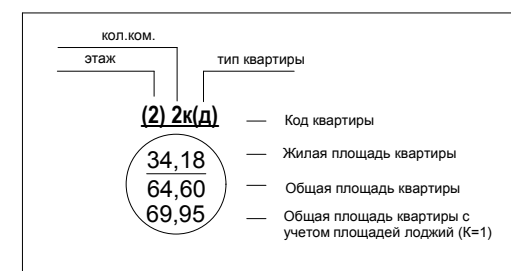

15. На участках, обозначенных на плане, выполнить теплоизоляцию толщ. 150 мм из негорючих минераловатных плит типа ЛАЙТ БАТТС(ТУ 5762-004-45757203-99) или КАВИТИ БАТТС(ТУ 5762-009-45757203-00) с последующей штукатуркой по металлической сетке или облицовкой гипсокартон по металлическим профилям

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ НА ОТМ. + 63.300

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Примечание
ОКНА					
ОК-1	ГОСТ 30673-99	Оконный блок 2180x1620	1		
ОК-2		Оконный блок 1530x1620	3		
ОК-3		Оконный блок 1790x1620	3		
ОК-4		Оконный блок 880x 1620	2		
ОК-5а		Оконный блок 750x 1620	3		
ОК-6		Оконный блок 2523x1620	1		
ОК-7		Оконный блок 1430x1620	1		
ОК-8		Оконный блок 910x 1620	4		
ОК-9		Оконный блок 1300x1620	1		
БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ					
БД-1П	ГОСТ 30673-99	Дверной блок 880x 2400(н)	2		
БД-1		Дверной блок 880x 2400(н)	6		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕМОВ НА ОТМ. + 63.300

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Примечание
ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ					
ПД-1	ГОСТ 30673-99	Подоконная доска 2190x500	1		
ПД-2		Подоконная доска 1540x500	3		
ПД-3		Подоконная доска 1800x500	3		
ПД-4		Подоконная доска 890x500	2		
ПД-5		Подоконная доска 760x500	3		
ПД-6		Подоконная доска 1790x500	1		
ПД-7		Подоконная доска 1440x500	1		
ПД-8		Подоконная доска 920x500	6		
ПД-9		Подоконная доска 1310x500	1		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ НА ОТМ. + 63.300

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Примечание
ДВЕРИ					
1	ГОСТ 6629-88	Дверной блок ДГ 21-10П	4		Н проема 2100
2		Дверной блок ДГ 21-10ПЛ	2		Н проема 2100
3		Дверной блок ДО 21-8П	3		Н проема 2100
4		Дверной блок ДО 21-8	3		Н проема 2100
5		Дверной блок ДО 21-13	4		Н проема 2100
6		Дверной блок ДО 21-13П	2		Н проема 2100
7		Дверной блок ДГ 21-9	2		Н проема 2100
8		Дверной блок ДГ 21-9П	2		Н проема 2100
9		Дверной блок ДГ 21-8П	4		Н проема 2100
10		Дверной блок ДГ 21-8ПЛ	5		Н проема 2100
11	ГОСТ 30247-0-94	Дверь противопожарная оственная ДПФ-Пультс-02/80(Е) 60* (1250x2075h)	3		Н проема 2100
12		Дверь противопожарная оственная ДПФ-Пультс-02/60(Е) 60* (1250x2075h, левая створчатая)	3		Н проема 2100
17		Дверь противопожарная односторонняя ДПМ-Пультс-01/60(Е) 60*	1		Н проема 2100
27	ГОСТ 24698-81	Дверной блок ДС 19-9ПТ	1		Н проема 1900
011	ГОСТ 24698-81	Дверной блок ДН 21-13П*	2		Н проема 2100
012		Дверной блок ДН 21-13ПЛ*	2		Н проема 2100

- Оконные блоки и балконные двери изготовить из ПВХ-профиля белого цвета с двойным стеклопакетом
- Данный чертеж читать совместно с листом АР-24
- Ограждающие конструкции лоджий см. лист АР-70, остекление лоджий выполнить по отдельному заказу из алюминиевого профиля раздвижной конструкции.
- При размещении заказа на изготовление оконных и балконных блоков габаритные размеры уточнить после возведения стен.
- Двери поз.№11,12,17 в противопожарном исполнении соответствуют требованиям пожарной безопасности- сертификат пожарной безопасности № ОСПБ.РУ.ОПЛО19.ВОС996. Они должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.
- Наружную отделку элементов фасада см. АР-35,36
- Экспликацию полов см. лист АР-65
- Ведомость отделки помещений см. лист АР-67
- В конструкциях оконных блоков предусмотреть вентиляционные клапаны.
- Высота дверных проёмов (2100) в спецификации дана от уровня чистого пола.
- Сводную спецификацию заполнения проёмов см. лист АР-64
- Типоразмеры окон и балконных дверей см. лист АР-66
- Площади лоджий посчитаны с коэффициентом К=1
- Площади помещений подсчитаны с учётом отделанных поверхностей стен (штукатурка по кирпичной кладке толщиной 20 мм).

343-05-AP				
Проект жилого дома №11 по ул. Новороссийской в квартале 04-05-011 Центрального р-на г. Волгограда				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись
Директор	Кудряшова В.В.			
ГАП	Тимова В.В.			
Арх.	Мазур А.С.			
Арх.	Колесова П.А.			
Н.Контр.	Батигеев А.К.			
Архитектурно-строительное решение				Стадия
План отделочных работ на отм. +63.300 (22-й этаж) и план кровли в осях 1-5				Лист
ООО "АПБ №9"				Листов
лицензия Д 541179 от 14.02.05				Р 59